


2º PAV. — ILUMINAÇÃO
ESC.: 1/100

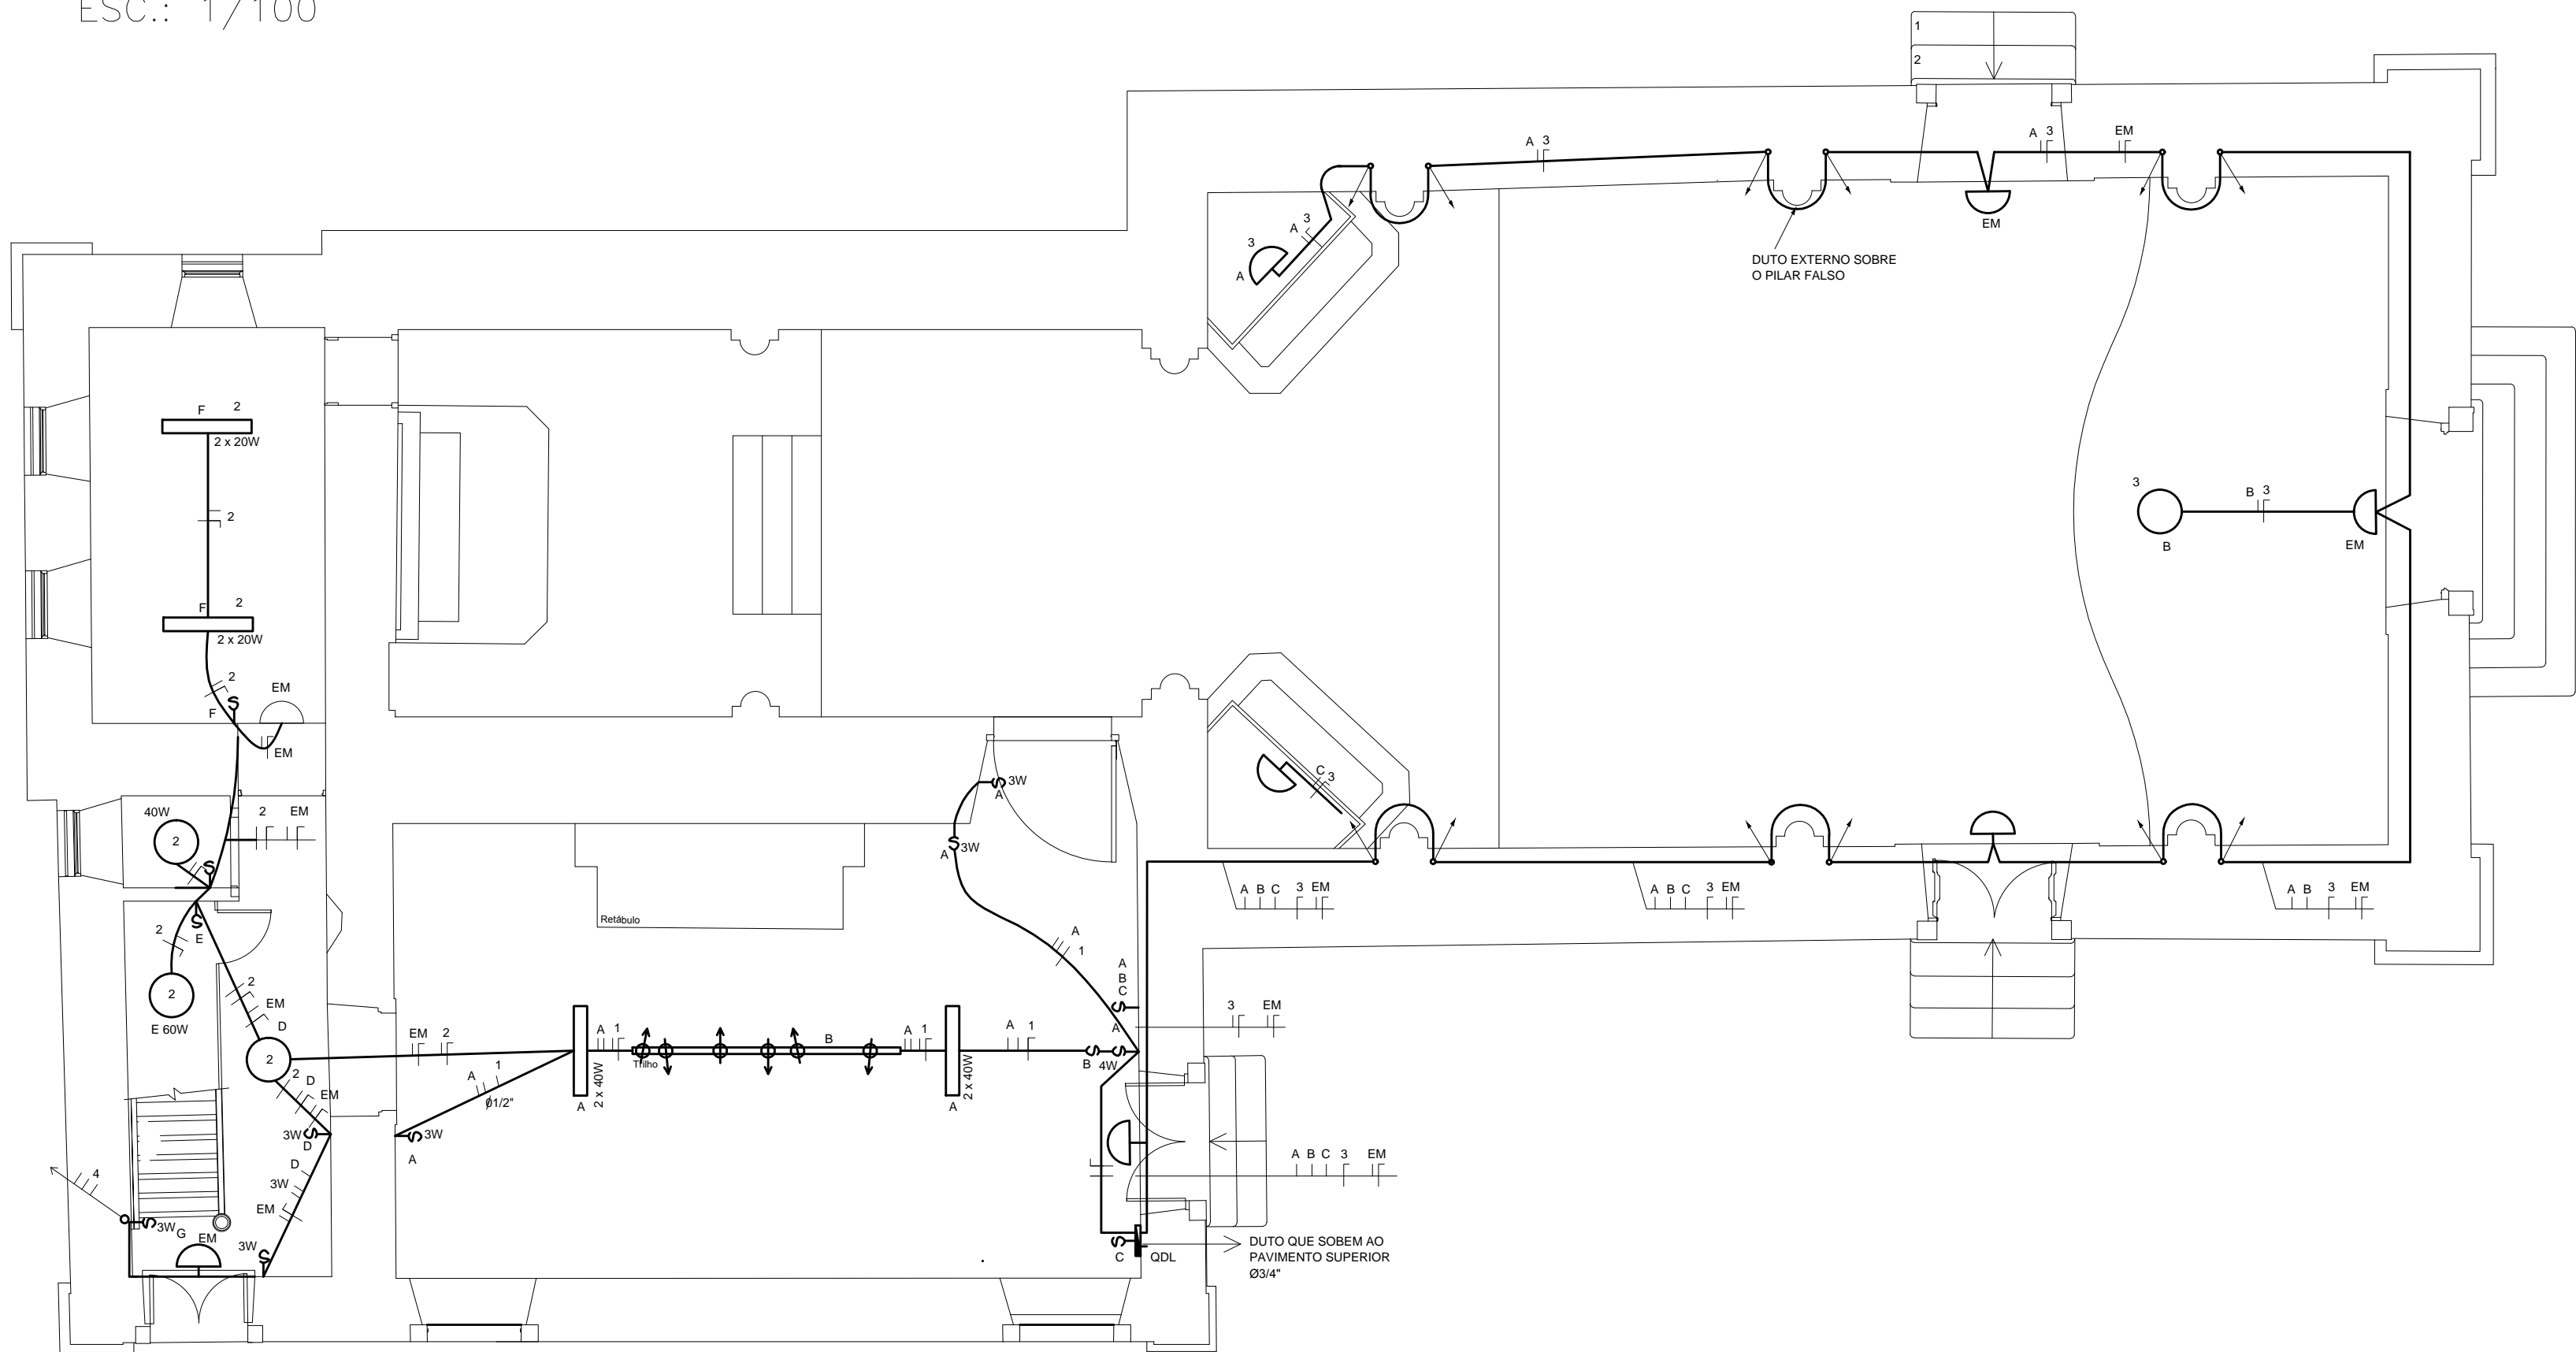

TÉRREO — ILUMINAÇÃO
ESC.: 1/100

- OBS:
- 1) OS DUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø3/4.
 - 2) NÃO FOI CONSIDERADO A ILUMINAÇÃO EXTERNA.

QUADRO DE CARGAS														
CIRC.	ILUMINAÇÃO						TOMADAS		FASES			PRÓTEÇÃO	ALIMENTAÇÃO	DESTINO
	FLUOR.		INCAND.				USO GERAL		A	B	C	(A)	mm ²	-
	20W	40W	40W	60W	100W	600W	100W	5500W				-	-	-
1			4						200			1x20	2x2,5	ILUM.SACRIST.
2	4		1	2						260		1x20	2x2,5	ILUM.SERVIÇOS
3				2	1						220	1x25	2x4,0	ILUM.NAVE PRINCIPAL
4		6							300			1x20	2x2,5	ILUM. CATEQUESE
5					4					400		1x20	2x2,5	ILUMINAÇÃO ALTAR
6			24								960	1x25	2x4,0	ILUM. TETO NAVE
7			15						600			1x25	2x4,0	ILUM. TETO NAVE
8							5			500		1x25	2x4,0+T	TOMADAS NAVE
9							10				1000	1x20	2x2,5+T	TOMADAS SACRISTIA
10							4		400			1x25	2x4,0+T	TOMADAS MEZANINO
11							8			800		1x20	2x2,5+T	TOMADAS ALTAR
12							4		400			1x20	2x2,5+T	TOMADAS CATEQUESE
13								1	2750	2750		2x32	2x6,0+T	TOMADAS CHUVEIRO
14						2					600	1x20	2x2,5	ILUMINAÇÃO ALTAR
TOTAL	4	6	44	4	5	2	31	1	4650	4710	2780	3x40	2x10.0+T	

- LEGENDA
- ↑ TOMADA BAIXA
 - ↑ TOMADA MÉDIA
 - ↑ TOMADA ALTA
 - ⋈ INTERRUPTOR
 - PONTO DE LUZ
 - ◁ REFLETOR
 - ◁ SPOT DIRECIONAL
 - ◁ REFLETOR ALTO
 - AUTO-FALANTE
 - ↘ TUBO QUE DESCE
 - ↗ TUBO QUE SOBE
 - ▮ QUADRO DE LUZ
 - ⏏ FIOS: FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO
 - INTERRUPTOR SIMPLES (1,2,3 SEÇÕES)
 - _{3W} INTERRUPTOR PARALELO
 - _{4W} INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO
 - CAIXA DE PASSAGEM
 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE 20W OU 40W
 - TRILHO ELETRIFICADO
 - ◐ LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA